


ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การดำเนินงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ดับ/ชำรุด ของเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

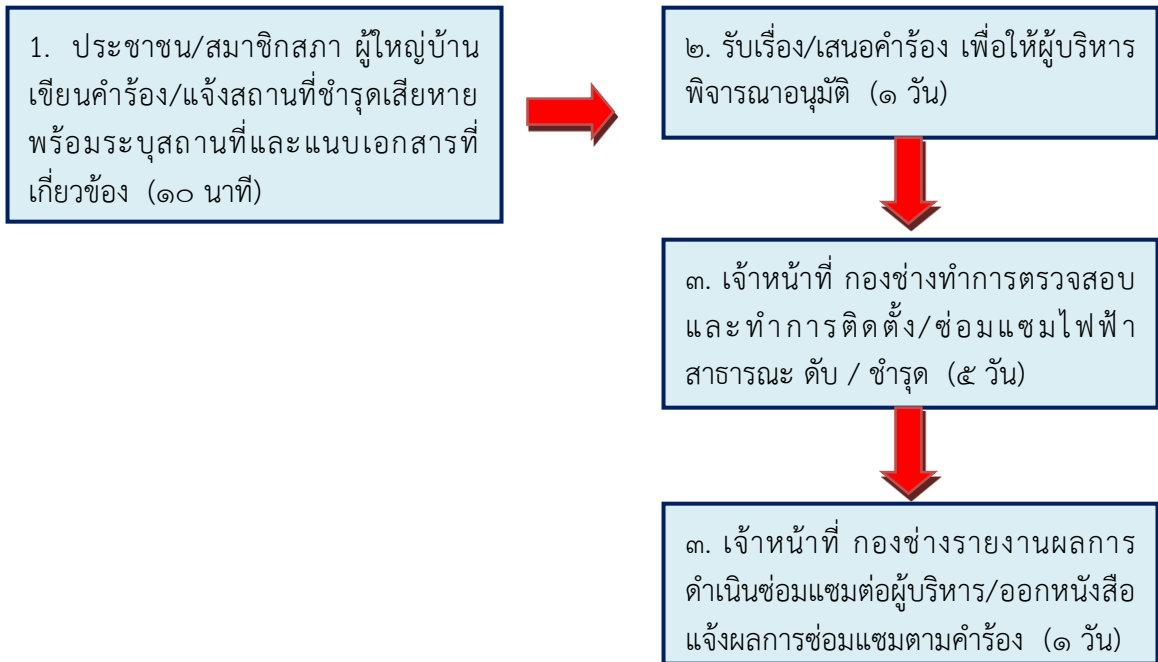

หมายเหตุ : ใช้เวลาดำเนินการไม่เกิน ๗ วันทำการ